


1.

Outils dont vous aurez besoin

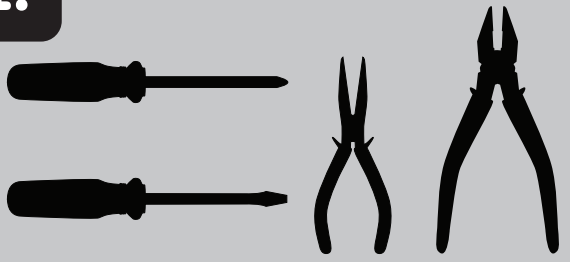


IMPORTANT!

Le gradateur est conçu pour être utilisé uniquement avec des appareils d'éclairage installés de façon permanente.

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre nouveau dispositif Zigbee






- Mise en marche ou arrêt manuellement ou à distance au moyen de la télécommande Zigbee.
- Peut être inclus dans de nombreux groupes et de nombreuses scènes.
- Peut être utilisé en installation unipolaire ou avec un ou quatre interrupteurs supplémentaires (12728/46200) dans des configurations de câblage à trois ou quatre voies.
- Ligne automatique/détection de charge.
- Palette d'interrupteur interchangeable — le dispositif est livré avec une palette blanche et une palette amande pâle.
- Mises à jour sans fil — Une fois branché à votre réseau Zigbee, l'interrupteur intelligent pourra automatiquement recevoir des mises à jour par le moyen de la passerelle Zigbee.
- Se fixe sur une plaque murale décorative de taille standard pour des installations à compartiment unique (plaque murale non incluse).
- La DEL bleue indique l'emplacement de l'interrupteur dans une pièce sombre.
- La DEL sous le gradateur sert d'éclairage de guidage ou d'indicateur d'état.
- La DEL est certifié pour un appareil simple et une domotique intégrée.
- Borne à vis — Nécessite des raccordements de câblage pour le fil sous tension, le fil à la charge, le fil neutre et le fil de mise à la terre.

2.

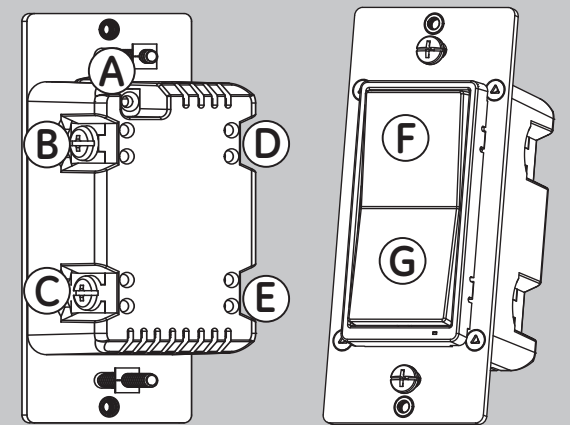

- A. Terre (Ground) (Fil vert/Fil nu)
 B. Ligne ou Charge (Line or Load) (Fil noir)
 C. Ligne / Charge (Line or Load) (Fil noir)
 D. Pendentif (Traveler) (Fil rouge/Autre couleur)
 E. Neutre (Neutral) (Fil blanc)
 F. Partie supérieure de l'interrupteur basculant — (Appuyez et relâchez pour allumer)
 G. Partie inférieure de l'interrupteur basculant — (Appuyez et relâchez pour éteindre)

3.

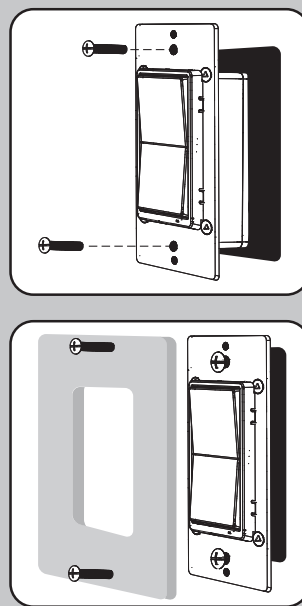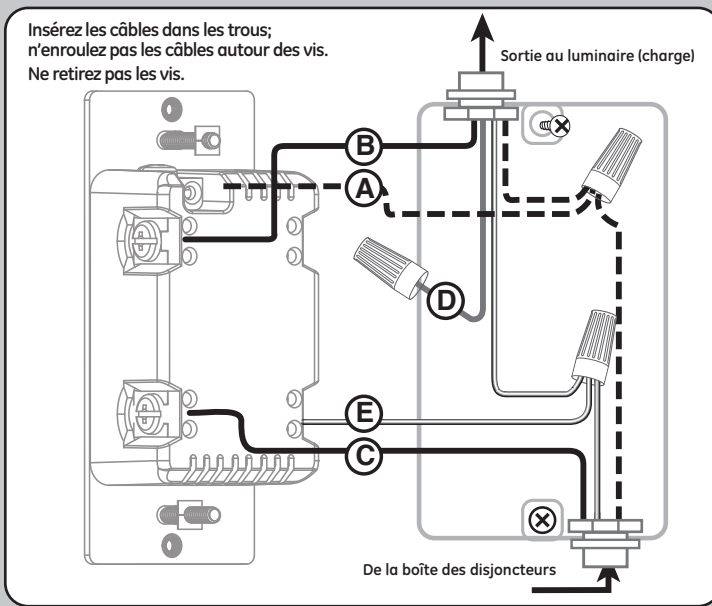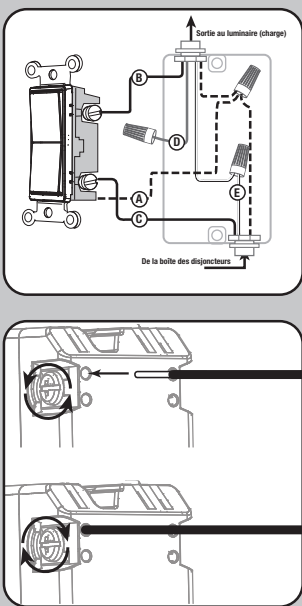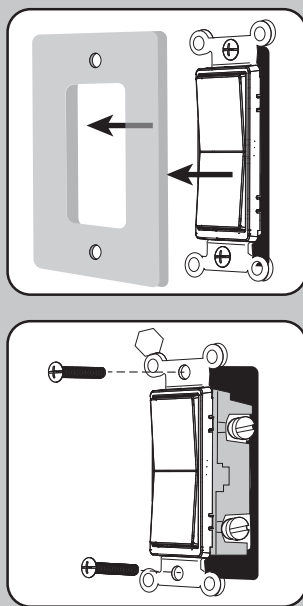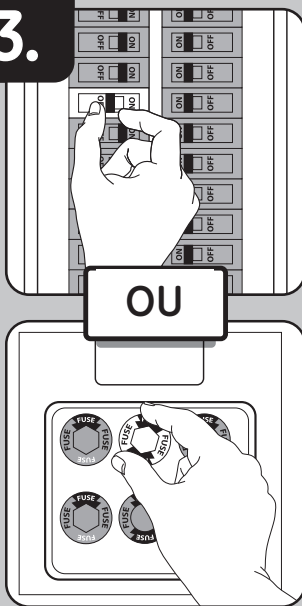

AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Coupez l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'interrupteur et à l'appareil d'éclairage sur le panneau de branchement. Toutes les connexions de câblage doivent être effectuées HORS TENSION pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'interrupteur. Ce dispositif est prévu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux des États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous n'êtes pas certain de la façon d'effectuer cette installation ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'accomplir, veuillez consulter un électricien qualifié.

Câblage des installations multi-interrupteurs

Pour les installations à trois voies, veuillez consulter le manuel complémentaire (12728/46200).

Câblage avec un seul interrupteur




Avant de commencer, vous pourriez vouloir changer la couleur de la palette pour l'harmoniser à votre plaque murale ou à la décoration. Veuillez passer à la section 5.

1. Coupez l'alimentation ou disjoncteur ou à la boîte à fusibles.

IMPORTANT! Avant de poursuivre, assurez-vous que l'alimentation est COUPÉE à la boîte de jonction.

- Retirez la plaque murale.
- Retirez les vis de montage de l'interrupteur.
- Retirez avec soin l'interrupteur de la boîte de jonction. NE débranchez PAS les fils.
- Il y a cinq bornes à vis sur l'interrupteur. Celles-ci sont indiquées.
- A. TERRE (GROUND) — Fil vert/Fil nu
- B. LIGNE OU CHARGE (LINE OR LOAD) — Fil noir (relé à l'alimentation ou à l'éclairage)
- C. LIGNE OU CHARGE (LINE OR LOAD) — Fil noir (relé à l'alimentation ou à l'éclairage)
- D. PENDENTIF (TRAVELER) — Fil rouge ou d'une autre couleur (utilisé uniquement pour les installations à trois voies)

4.

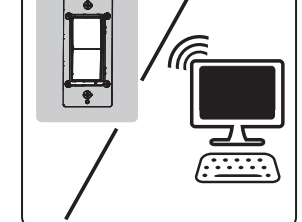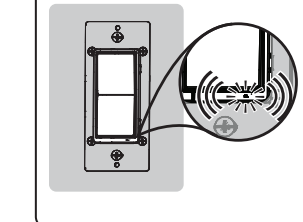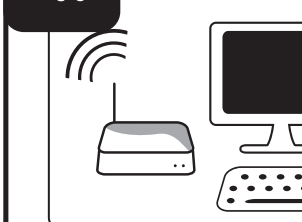

Appairage au réseau Zigbee — Relier l'interrupteur au réseau Zigbee

- À partir de l'interface de votre télécommande Zigbee, choisissez d'ajouter un appareil d'éclairage et entrez dans le mode de veille de l'appairage en suivant les instructions de la télécommande.
- Rétablisiez l'alimentation de l'interrupteur ou disjoncteur.
- L'appairage au réseau s'effectue automatiquement : le témoin d'état à DEL clignote lorsque le dispositif est à la recherche d'une télécommande compatible sur le réseau.
- Lorsque l'appairage de l'interrupteur au réseau Zigbee est effectué, le dispositif s'affiche sur le menu de votre interrupteur et le témoin d'état à DEL cesse de clignoter. Configurez l'interrupteur comme une commande d'intensité et nommez l'interrupteur de manière qu'il soit facile de l'identifier.

L'interrupteur est maintenant appairé au réseau Zigbee et peut être commandé à distance.

Remarque: Le témoin d'état à DEL cesse de clignoter après un certain délai d'attente : le mode de balayage automatique sera interrompu si le dispositif ne parvient pas à se connecter au réseau Zigbee après un certain temps. Pour relancer le processus d'appairage, appuyez sur le bouton-poussoir situé sur le panneau avant.

Si le contrôleur vous invite à entrer le code d'installation, reportez-vous à l'étiquette de code QR présente sur le produit. Entrez le code d'installation.


Exemple :



EUI: 000D6FFFFFC6D6D6
 Install Code:
 39F9-0CA3-09F2-4C6F-
 8080-131B-6EE4-1E95-
 D22E

1.

Herramientas necesarias

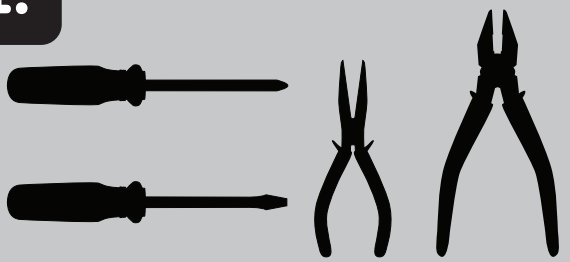


¡IMPORTANTE!

Este interruptor está diseñado para usarse con aparatos de iluminación de instalación permanente.

Cómo familiarizarse con su nuevo dispositivo Zigbee






- ENCENDIDO/APAGADO manual o remoto, a través del controlador Zigbee.
- Se puede incluir en varios grupos y escenas.
- Se puede utilizar en una instalación monofásica o con hasta cuatro interruptores auxiliares (12728/46200) en configuraciones de cableado de tres o cuatro vías.
- Detección de línea/carga automática.
- Interruptor de paleta intercambiable — el paquete incluye una paleta blanca y marrón claro.
- Actualizaciones inalámbricas: una vez que se una a su red Zigbee, el conmutador inteligente puede recibir automáticamente actualizaciones a través de la puerta de enlace de Zigbee.
- Utiliza una placa de pared estándar y decorativa para instalaciones de conexión sencilla (de salida única) (la placa de pared no está incluida).
- Un LED azul indica la ubicación del interruptor en habitaciones oscuras.
- La luz LED debajo del interruptor actúa como una luz guía o un indicador de estado.
- Zigbee está certificado para sincronización simple y automatización integrada del hogar.
- Instalación de terminales de tornillo — requiere de conexiones de cables para línea (con corriente), carga (load), neutro (neutral) y tierra (ground). Se requiere un cable puente para instalaciones de 3 o 4 vías.

2.

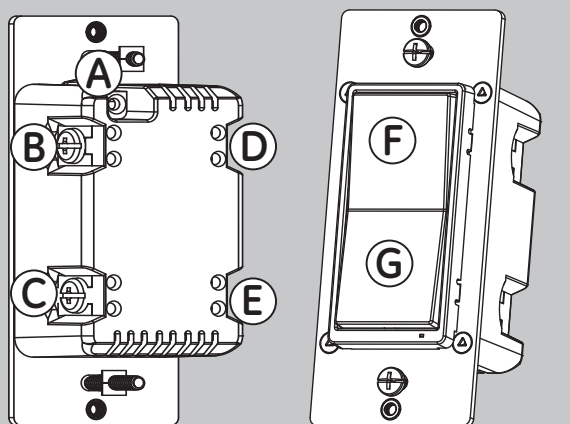

- A. Tierra (Verde/Pelado)
 B. Línea o Carga (Negro)
 C. Línea o Carga (Negro)
 D. Traveler (Punte) (Roj o/Otro)
 E. Neutro (Blanco)
 F. Interruptor basculante superior — (Pulse y suelte el botón para encendido)
 G. Interruptor basculante — (Pulse y suelte el botón para apagar)

3.

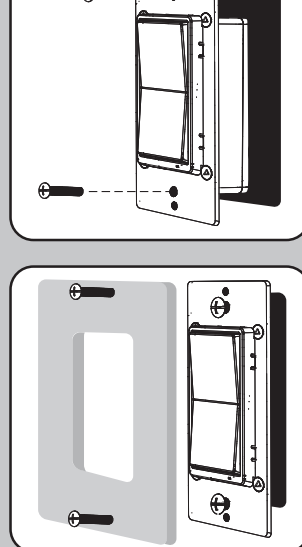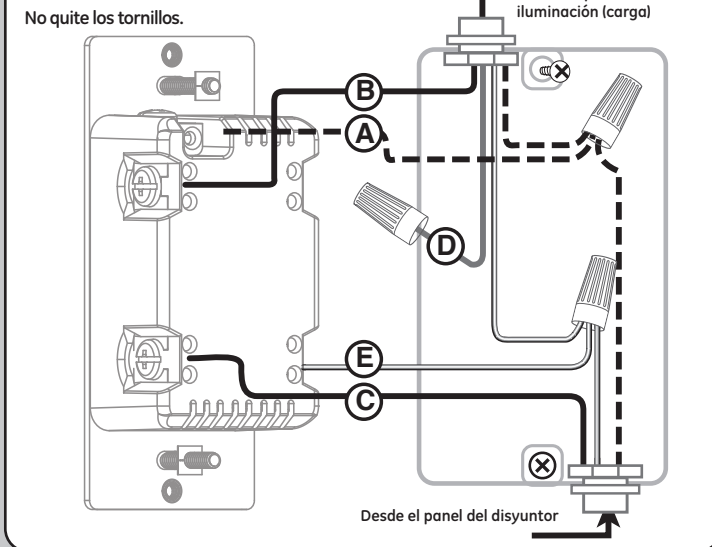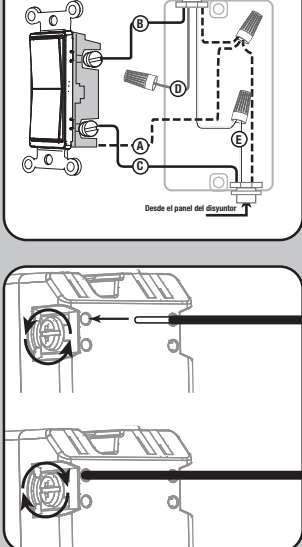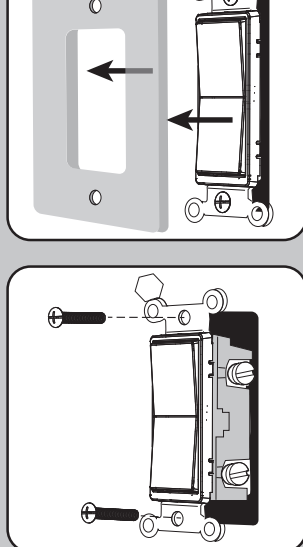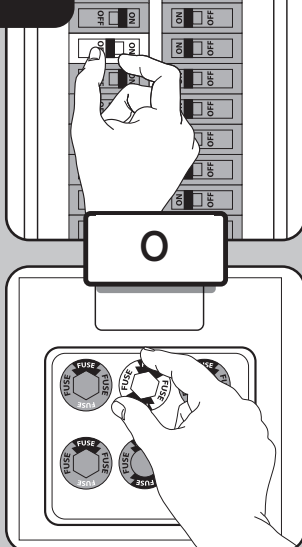

ADVERTENCIA — DESCARGA ELÉCTRICA

Interrumpa el suministro de corriente del circuito de derivación del interruptor y del artefacto de iluminación en el panel de servicio. Todas las conexiones de cableado deben realizarse con el SUMINISTRO DE CORRIENTE INTERRUMPIDO para evitar lesiones personales y/o provocar daños al interruptor. Este dispositivo está diseñado para la instalación conforme al Código de Normas de Electricidad y las reglamentaciones locales en EE. UU. o el Código de Normas de Electricidad y las reglamentaciones locales en Canadá. Si no está seguro o tiene dudas sobre cómo realizar la instalación, contacte a un electricista profesional.

Cableado de interruptores múltiples




Para instalaciones de 3 vías, consulte el manual sobre interruptores auxiliares (12728/46200).

Cableado del interruptor monofásico

Antes de comenzar, tal vez necesite cambiar el color de la paleta para que combine con la placa o la decoración de pared. Continúe con la sección 5.

- Interrumpa el suministro de energía al circuito desde el panel de fusibles o el de cortacircuitos. **IMPORTANT!** Antes de continuar, compruebe que se ha INTERRUMPIDO la alimentación eléctrica a la caja del interruptor.
- Quite la placa de la pared.
- Retire los tornillos de montaje del interruptor.
- Saque el interruptor de la caja con cuidado. NO desconecte los cables.
- Hay hasta cinco terminales de tornillo en el interruptor; están marcados de la siguiente manera:
 A. TIERRA (GROUND) — Verde/Pelado
 B. LÍNEA O CARGA (LINE OR LOAD) — Negro (conectado a la alimentación o a la luz)
 C. LÍNEA O CARGA (LINE OR LOAD) — Negro (conectado a la alimentación o a la luz)
 D. PUENTE (TRAVELER) — Rojo/Otro (solo en instalaciones de 3 vías)

4.

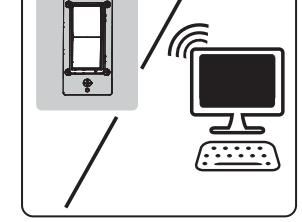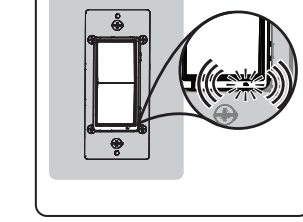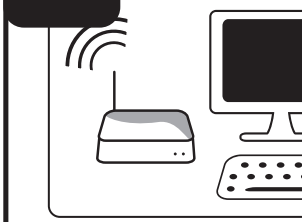

Sincronización con la red Zigbee — Conecte el dispositivo con la red Zigbee

- Desde la interfaz del controlador Zigbee, elija la opción de agregar el dispositivo de iluminación e ingrese al modo Localizar/Sincronizar, siguiendo las instrucciones del controlador.
- Reanude el suministro de energía al interruptor desde el cortacircuitos
- El proceso de sincronización con la red comienza automáticamente: el indicador del estado del LED parpadea a medida que el dispositivo busca automáticamente un controlador de red compatible para sincronizarse con éste.
- Una vez que el interruptor haya sido localizado y sincronizado con la red Zigbee, el indicador del estado del LED dejará de parpadear y el interruptor aparecerá en el menú del controlador. Configure el interruptor como control de electrodoméstico de luz y asigne un nombre que permita identificarlo fácilmente.

El interruptor ahora está sincronizado con la red Zigbee y se puede controlar de manera remota.

Nota: el indicador del estado del LED deja de parpadear una vez transcurrido el tiempo de espera: el modo de Auto-búsqueda se detendrá eventualmente si el dispositivo no se ha incorporado a una red Zigbee. Presione el botón del panel frontal del módulo para reiniciar el proceso de sincronización tras caducar el tiempo de espera.


Si el controlador le pide ingresar el código de instalación, consulte la etiqueta del código GR en el producto. Ingrese el código de instalación.

Ejemplo:



EUI: 000D6FFFFFC6D6D6
 Install Code:
 39F9-0CA3-09F2-4C6F-
 8080-131B-6EE4-1E95-
 D22E

5.

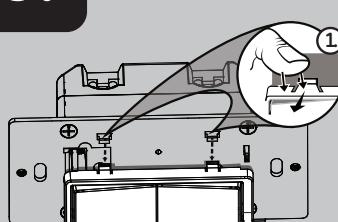

Pour changer la couleur de la palette

Cette étape est facultative. Avant de commencer, vous pourriez vouloir changer la couleur de la palette pour l'harmoniser à votre plaque murale ou à la décoration.

1. Enfoncez les languettes latérales une après l'autre pour libérer la palette. Soulevez le couvercle et retirez-le.
2. Placez simplement la nouvelle palette sur l'interrupteur et insérez la languette à la base de la palette et les languettes latérales dans les fentes, puis enclenchez la palette. Une fois cette étape terminée, revenez à la section 3.

Le gradateur supplémentaire Enbrighten est nécessaire pour les installations multi-interrupteurs à trois ou quatre voies.

Raccordez la borne du fil pendentif de ce gradateur à un gradateur standard qui n'est pas de marque Enbrighten entraînera des dommages ou altérera son fonctionnement. Dans le cas où ce gradateur fait partie d'une installation multi-interrupteurs à trois ou quatre voies, ne raccordez pas le fil pendentif ou ne le mettez pas sous tension tant que les interrupteurs supplémentaires Enbrighten ne sont pas correctement installés. Pour plus de renseignements sur les installations à trois ou quatre voies, consultez le manuel ou le guide d'installation rapide de l'interrupteur supplémentaire Enbrighten.


Réinitialiser l'interrupteur intelligent (déconnexion du réseau Zigbee)

À partir de la télécommande Zigbee


À partir de votre télécommande ou de l'interface du concentrateur, retirez ou supprimez l'interrupteur intelligent en suivant les instructions. L'interrupteur intelligent sera déconnecté du réseau Zigbee suivant une indication sur votre télécommande.

Manuellement

Pour réinitialiser manuellement l'interrupteur intelligent et le déconnecter du réseau Zigbee, appuyez rapidement 10 fois sur la partie supérieure de l'interrupteur basculant (bouton « ON »).



5.

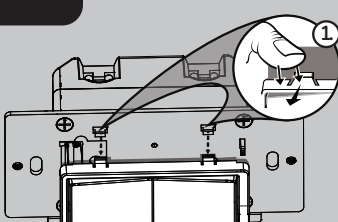

Para cambiar el color de la paleta

Este paso es opcional. Antes de comenzar, tal vez necesite cambiar el color de la paleta para que combine con la placa o la decoración de pared.

1. Presione las presillas laterales primero de un lado y luego del otro para aflojar la paleta. Levántela y sáquela.
2. Simplemente coloque la nueva paleta sobre el interruptor al insertar el entrehierro y las presillas laterales encajándolas bien en su lugar.

Una vez completado este paso, regrese a la sección 3.


Restablezca el conmutador inteligente (desconéctelo de la red Zigbee)

En el controlador Zigbee

En la interfaz del controlador o concentrador, seleccione si desea quitar o borrar el conmutador inteligente como se le indica. Se quitará el conmutador inteligente de la red Zigbee una vez que el controlador envíe la orden.

Manual

Para restablecer y quitar manualmente el conmutador inteligente de la red Zigbee, toque el botón oscilador superior (botón de encendido) 10 veces seguidas rápidamente.



Para instalaciones de interruptores múltiples de 3 o 4 vías, se requieren interruptores auxiliares de Enbrighten.

Si conecta el terminal puente de este atenuador a un interruptor estándar que no sea de Enbrighten, producirá daños o mal funcionamiento. Si este atenuador es parte de una instalación de varios interruptores de 3 o 4 vías, no conecte el cable puente ni suministre electricidad hasta que los interruptores auxiliares de Enbrighten estén instalados correctamente. Para obtener más información sobre instalaciones de 3 o 4 vías, consulte el manual o la guía rápida para el interruptor auxiliar de Enbrighten.